	<p align="center">UEDAŞ HIRDAVAT EK TEKNİK ŞARTNAME(askı- gergi takımları, izolatör demirleri, alpek hat hırdavatları, armatür boruları, ek manşonlar, gijonlar, ankarj vb.)</p>	<p>Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 1/2</p>
---	--	---

1. KONU VE KAPSAM

Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ hırdavat ek Teknik Şartnamesine ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamelerine uymak zorundadır.

2. TANIMLAR


UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.


TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- **36KV VHD SİLİKON İZOLATÖRE UYGUN İZOLATÖR DEMİRİ**
- 36kv vhd silikon izolatöre uygun izolatör demiri aşağıda belirtilen modelden olacaktır.

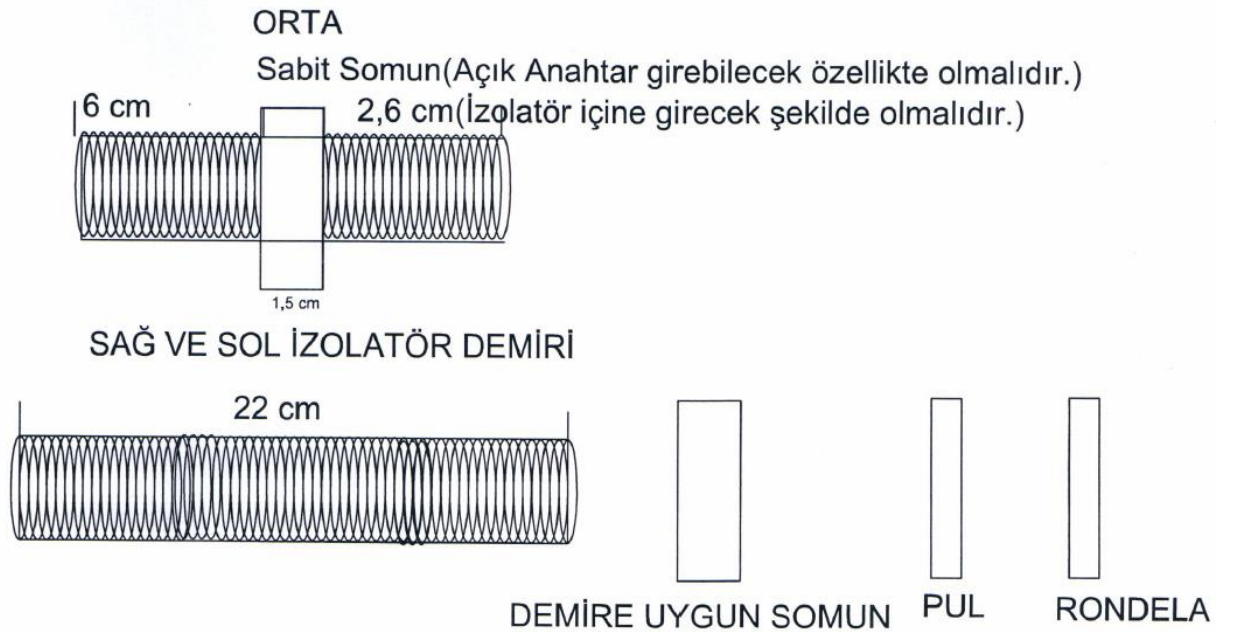

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür

	UEDAŞ HIRDAVAT EK TEKNİK ŞARTNAME(askı- gergi takımları, izolatör demirleri, alpek hat hırdavatları, armatür boruları, ek manşonlar, gijonlar, ankarj vb.)	Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : Sayfa : 2/2
---	--	---

- ARMATÜR BORUSU

- Armatür Borusu ölçüleri TS EN 40-2 Standardına uygun olmalıdır. Armatürlerin direğe veya konsola tespit edildiği noktalarda TS-EN 605982 e uygun olarak en az 2 tespit vidası bulunacaktır.
- Armatür borusu et kalınlığı en az 2mm olan sactan imal edilecek ve sıcak daldırma galvaniz olacak. Kablo deliği kısmında lastik conta olacak. Kablo deliği çapı conta takılı vaziyette 2 cm den az olmayacak.
- Komple armatür borusu uzunluğu; kısa armatür için 30cm, uzun armatür için 60cm olacaktır. Armatür Borusu tipi ezme boru olacak.
- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.
- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Merkez Malzeme Yönetmeni	Sistem İşletme Direktörü	Genel Müdür